


# Installation d'un secteur P3 au CHU de Nancy

Pr Ch RABAUD



**H** Hôpital de référence  
dans la zone de défense

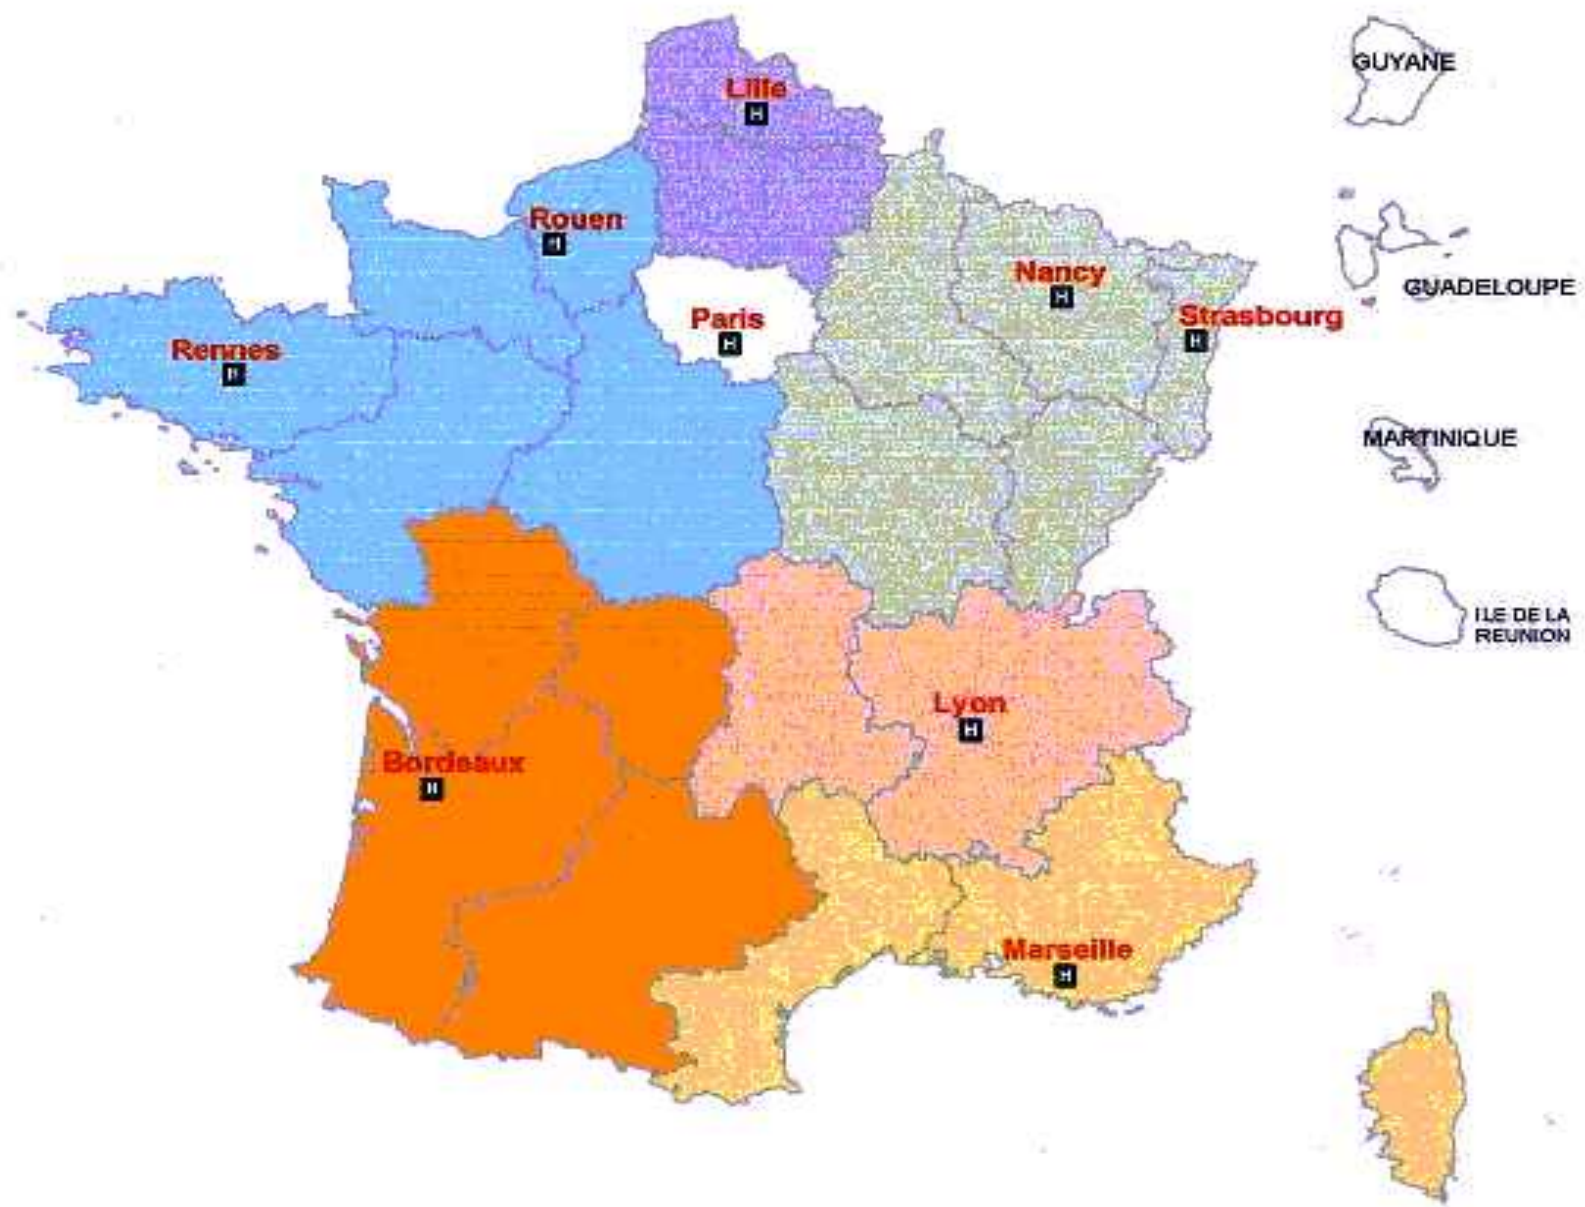



# C.H.U. DE NANCY – HÔPITAUX DE BRABOIS




CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE SPECIALITES MEDICALES  
PAR VOIE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF

**SECTEUR P3 – M.I.T.**

18 juin 2008




# LA LOCALISATION DU SECTEUR P3 – M.I.T.

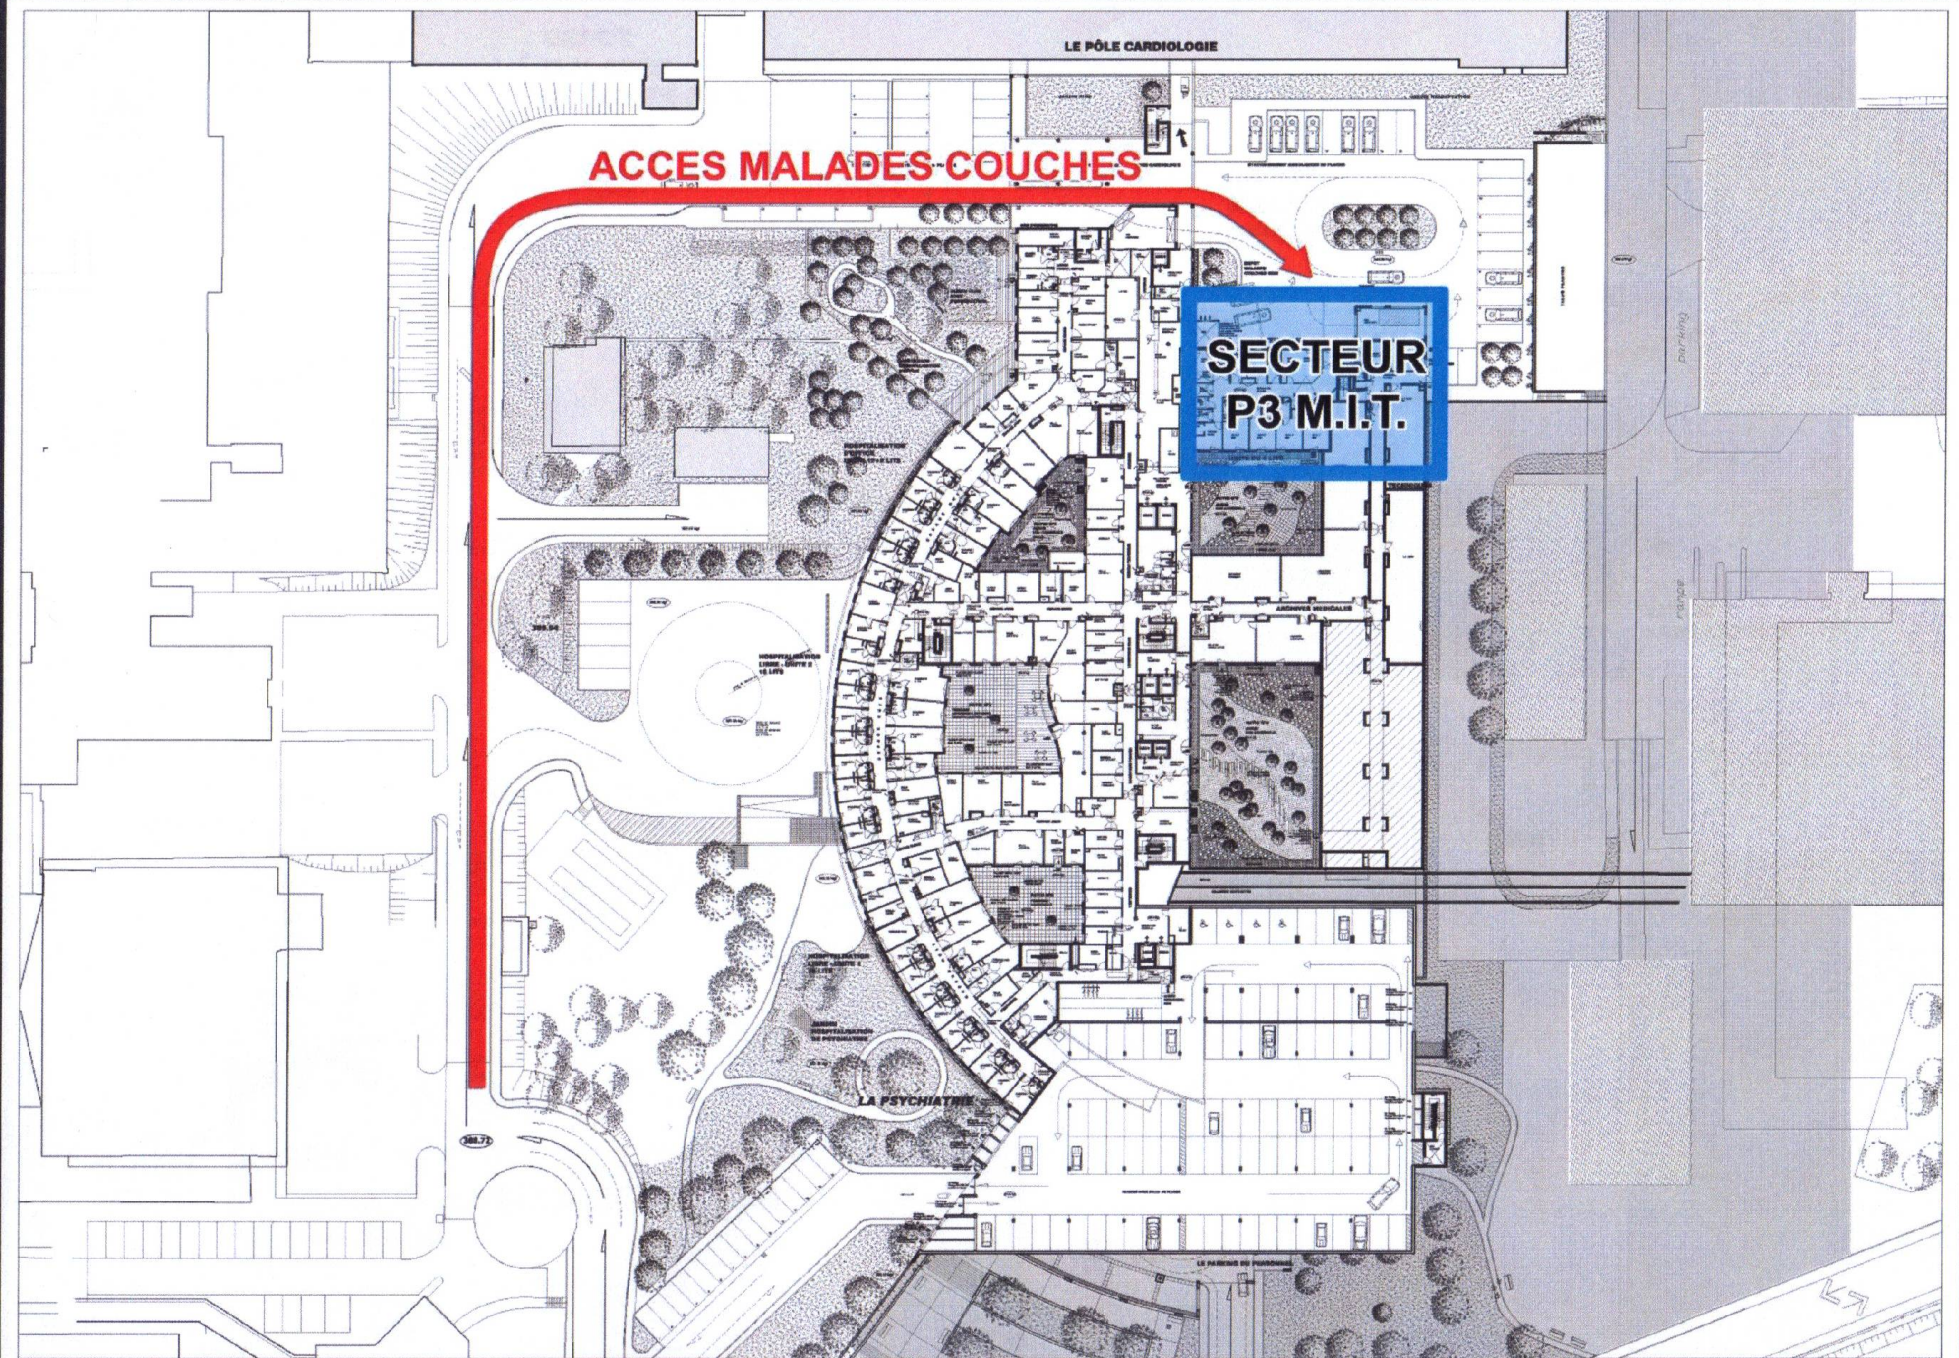



# LE SECTEUR P3 – M.I.T. AU REZ-DE-CHAUSSEE HAUT

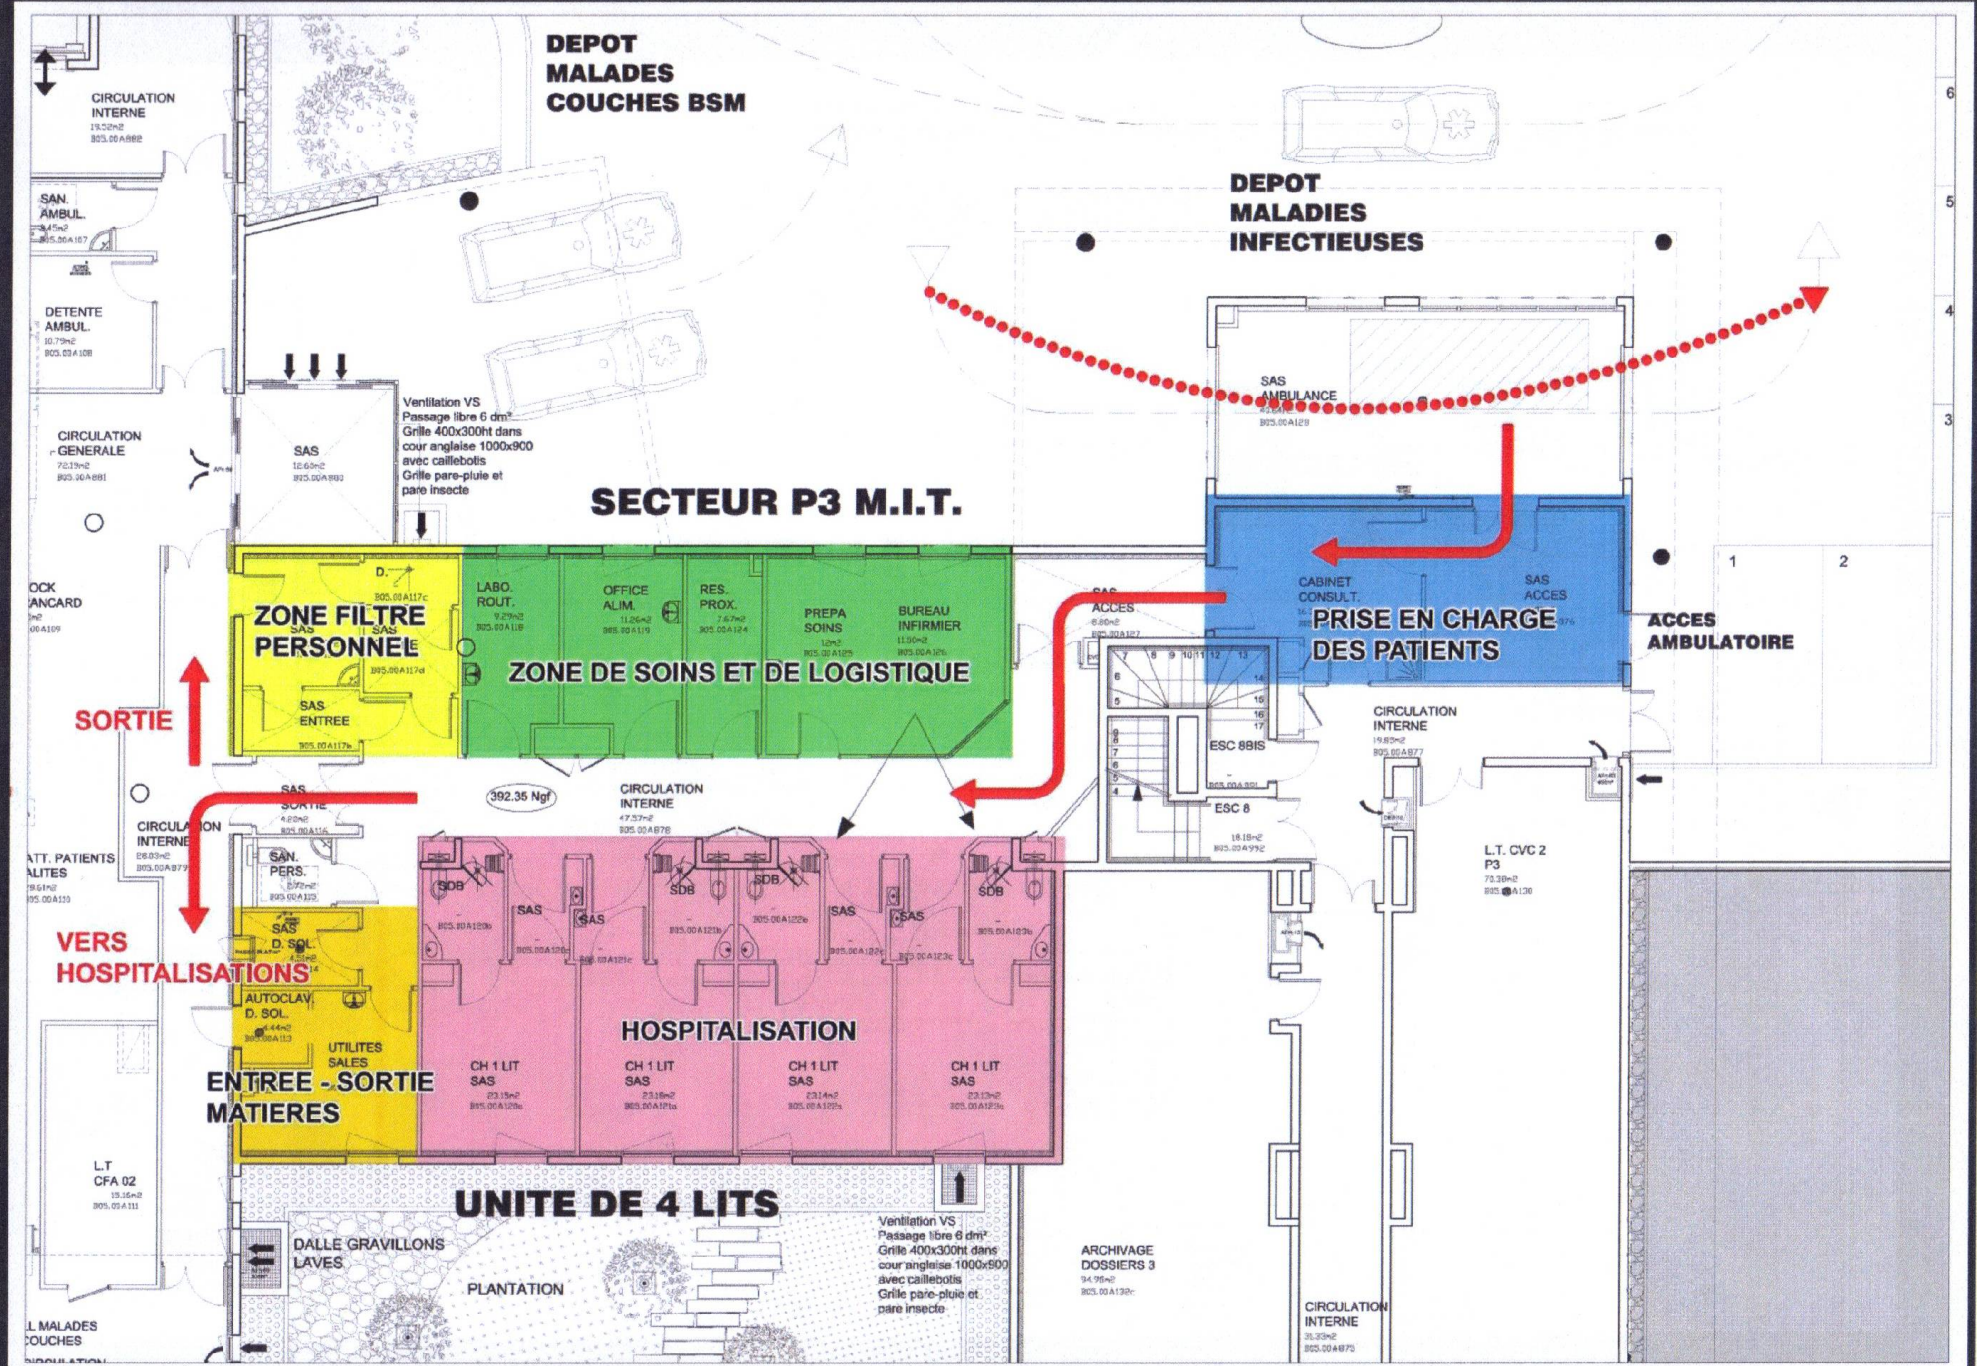

# Gradient de pression

- Chambres : -35 mmHg (/extérieur)  
> 20 vol/H
- Sas : -20 mmHg  
>20 vol/H
- « Communs »: - 5 mmHg  
5 à 10 vol/H

ET


« VERROU SURPRESSION »

DANS LES 3 SAS / avec système de portes  
asservies

- Contrôle : affichage + alarmes sonores



# LE SECTEUR P3 – SCHEMAS DE PRINCIPE DES EFFLUENTS

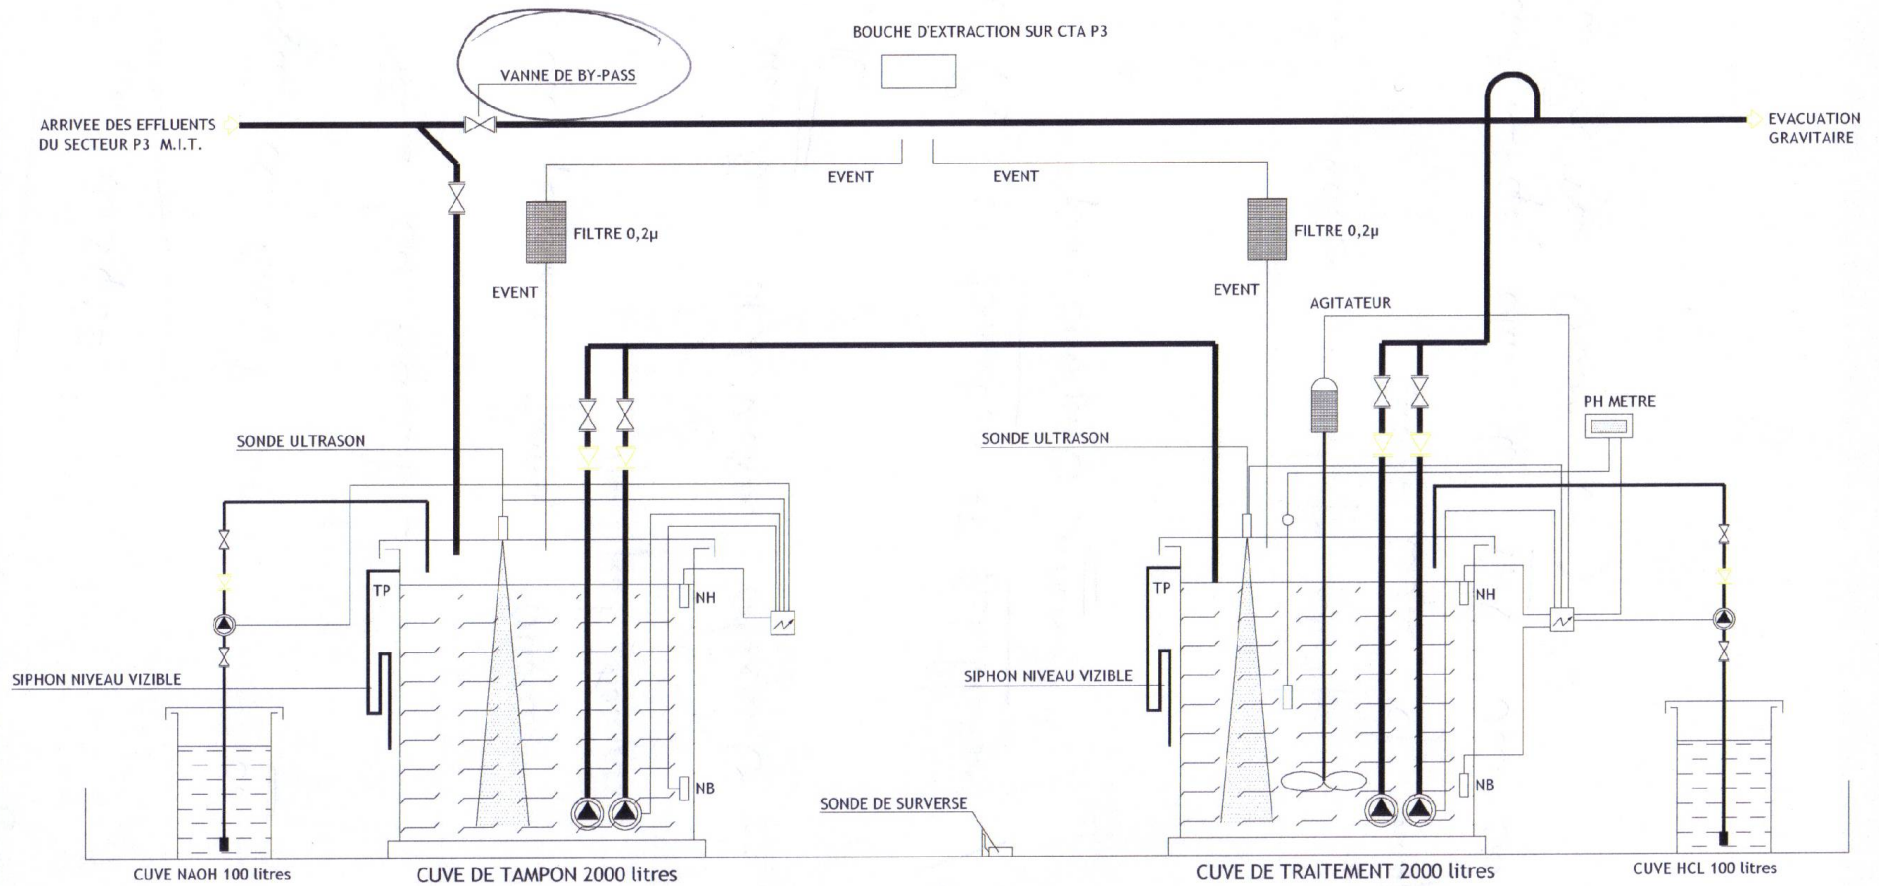



# AUTRES

- Sortie des déchets : tout au travers d'un autoclave transmurale de gros volume
- Entrée du "petit" matériel, des repas ...  
Passe plat trans mural



# ET MAINTENANT ...

- Formaliser les procédures, de la décision d'ouverture à la ré-habilitation après fermeture
- Tester le dispositif en grandeur réel
- Et, tel Drogo dans le désert des tartares, attendre "l'ennemi" ...